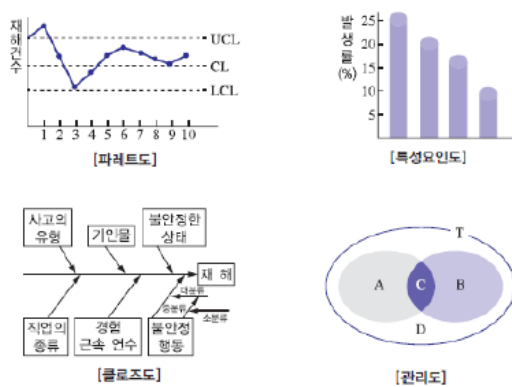
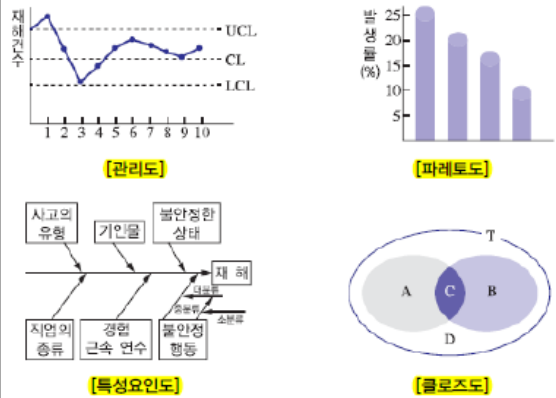


위치	오류유형	수정 전	수정 후																								
86p 13줄	문제-그림																										
		수정 사유	그림 제목 변경																								
251p 10줄	문제-본문	<table><tr><th>구분</th><th>교류(60Hz)</th><th>직류</th></tr><tr><td>저압</td><td>600V 이하인 것</td><td>750V 이하인 것</td></tr><tr><td>고압</td><td>600V를 넘고 7,000V 이하인 것</td><td>750V를 넘고 7,000V 이하인 것</td></tr><tr><td>특별고압</td><td>7,000V를 넘는 것</td><td></td></tr></table>	구분	교류(60Hz)	직류	저압	600V 이하인 것	750V 이하인 것	고압	600V를 넘고 7,000V 이하인 것	750V를 넘고 7,000V 이하인 것	특별고압	7,000V를 넘는 것		<table><tr><th>구분</th><th>직류</th><th>교류</th></tr><tr><td>저압</td><td>1,500V 이하</td><td>1,000V 이하</td></tr><tr><td>고압</td><td>1,500V 초과~7,000V 이하</td><td>1,000V 초과~7,000V 이하</td></tr><tr><td>특고압</td><td>7,000V 초과</td><td></td></tr></table>	구분	직류	교류	저압	1,500V 이하	1,000V 이하	고압	1,500V 초과~7,000V 이하	1,000V 초과~7,000V 이하	특고압	7,000V 초과	
구분	교류(60Hz)	직류																									
저압	600V 이하인 것	750V 이하인 것																									
고압	600V를 넘고 7,000V 이하인 것	750V를 넘고 7,000V 이하인 것																									
특별고압	7,000V를 넘는 것																										
구분	직류	교류																									
저압	1,500V 이하	1,000V 이하																									
고압	1,500V 초과~7,000V 이하	1,000V 초과~7,000V 이하																									
특고압	7,000V 초과																										
		수정 사유	한국전기설비규정(KEC) 개정으로 인한 내용 수정																								
255p 7줄	문제-본문	㉔ 저압활선작업 시 안전대책 : 저압(750V 이하 직류 전압이나 600V 이하의 교류~	㉔ 저압활선작업 시 안전대책 : 저압(1,500V 이하 직류 전압이나 1,000V 이하의 교류~																								
		수정 사유	한국전기설비규정(KEC) 개정으로 인한 내용 수정																								
256p 17줄	문제-본문	㉔ 전기적 불꽃 또는 아크에 의한 화상의 우려가 높은 600V 이상 전압의 충전전로작업~	㉔ 전기적 불꽃 또는 아크에 의한 화상의 우려가 높은 1,000V 이상 전압의 충전전로작업~																								
		수정 사유	한국전기설비규정(KEC) 개정으로 인한 내용 수정																								
257p 9줄	문제-본문	· 배선용 차단기는 각 20A 이상 분기회로에는 별도로 설치하고, 에어컨, 전자레인지~	· 사용 전압이 400 V 이하, 정격전류 16A를 초과하고 20A 이하인 옥내 전로에 배선차단기를 시설하고, 에어컨, 전자레인지~																								
		수정 사유	상세 설명 추가																								
335p 해설 번호 : 11	해설	<table><tr><th>구분</th><th>교류(60Hz)</th><th>직류</th></tr><tr><td>저압</td><td>600V 이하인 것</td><td>750V 이하인 것</td></tr><tr><td>고압</td><td>600V를 넘고 7,000V 이하인 것</td><td>750V를 넘고 7,000V 이하인 것</td></tr><tr><td>특별고압</td><td>7,000V를 넘는 것</td><td></td></tr></table>	구분	교류(60Hz)	직류	저압	600V 이하인 것	750V 이하인 것	고압	600V를 넘고 7,000V 이하인 것	750V를 넘고 7,000V 이하인 것	특별고압	7,000V를 넘는 것		<table><tr><th>구분</th><th>직류</th><th>교류</th></tr><tr><td>저압</td><td>1,500V 이하</td><td>1,000V 이하</td></tr><tr><td>고압</td><td>1,500V 초과~7,000V 이하</td><td>1,000V 초과~7,000V 이하</td></tr><tr><td>특고압</td><td>7,000V 초과</td><td></td></tr></table>	구분	직류	교류	저압	1,500V 이하	1,000V 이하	고압	1,500V 초과~7,000V 이하	1,000V 초과~7,000V 이하	특고압	7,000V 초과	
구분	교류(60Hz)	직류																									
저압	600V 이하인 것	750V 이하인 것																									
고압	600V를 넘고 7,000V 이하인 것	750V를 넘고 7,000V 이하인 것																									
특별고압	7,000V를 넘는 것																										
구분	직류	교류																									
저압	1,500V 이하	1,000V 이하																									
고압	1,500V 초과~7,000V 이하	1,000V 초과~7,000V 이하																									
특고압	7,000V 초과																										
		수정 사유	한국전기설비규정(KEC) 개정으로 인한 내용 수정																								
339p 해설 표 번호 : 19	해설	<table><tr><th>종류</th><th>시험가스</th><th>정화통 색상</th></tr><tr><td>유기화합물용 정화통</td><td>디메틸에테르, 염소가스</td><td>갈색</td></tr></table>	종류	시험가스	정화통 색상	유기화합물용 정화통	디메틸에테르, 염소가스	갈색	<table><tr><th>종류</th><th>시험가스</th><th>정화통 색상</th></tr><tr><td>유기화합물용 정화통</td><td>디메틸에테르, 이소부탄</td><td>갈색</td></tr></table>	종류	시험가스	정화통 색상	유기화합물용 정화통	디메틸에테르, 이소부탄	갈색												
종류	시험가스	정화통 색상																									
유기화합물용 정화통	디메틸에테르, 염소가스	갈색																									
종류	시험가스	정화통 색상																									
유기화합물용 정화통	디메틸에테르, 이소부탄	갈색																									
		수정 사유	내용 오류로 인한 수정																								

위치	오류유형	수정 전	수정 후
----	------	------	------

더 나은 도서를 만들기 위해 노력하는 시대교육그룹이 되겠습니다.